



Schema EEA_5.012_B



Rücklieferung Nettoproduktion

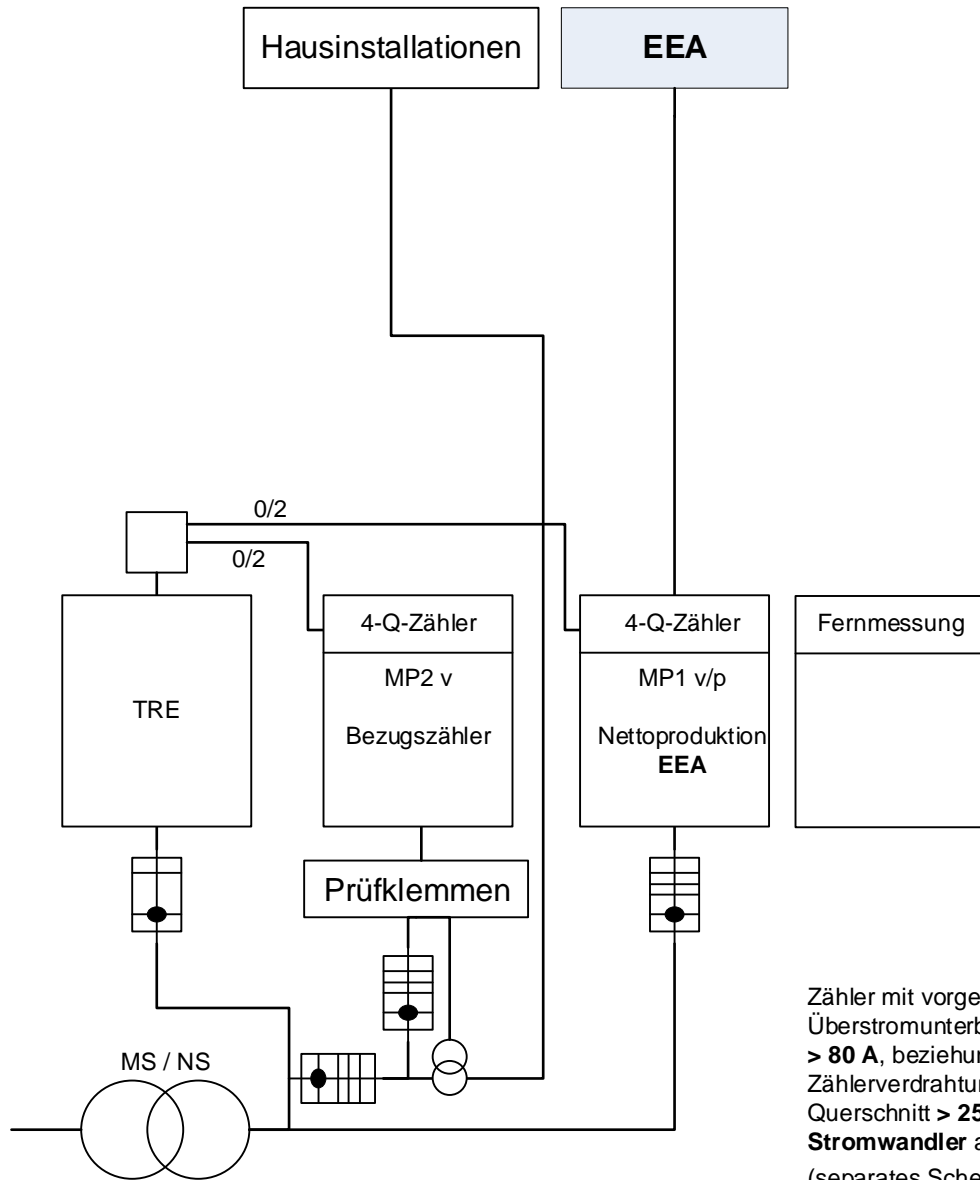

Erzeugungsanlage 2 bis ≤30 kVA

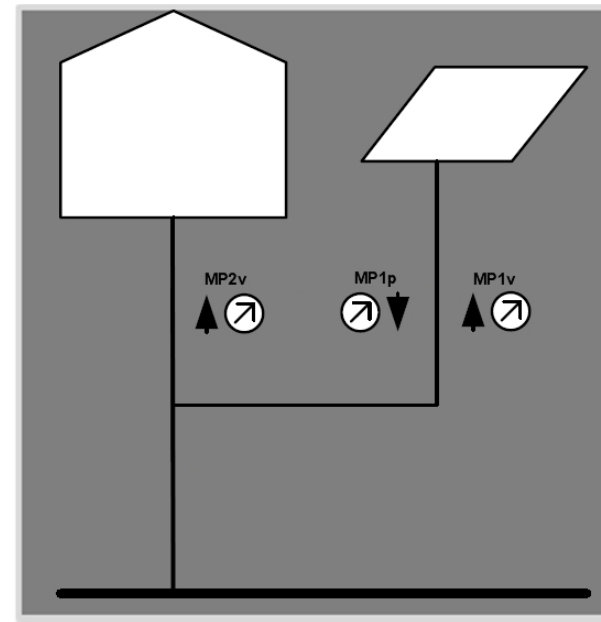

MP1p => CH1234501234500000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)
 MP1v => CH1234501234500000000VERBRAUCHKUNDE | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
 (aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

(MP2v => CH1234501234500000000VERBRAUCHKUNDE)

Zähler mit vorgeschalteten
 Überstromunterbrechern
 > 80 A, beziehungsweise
 Zählerverdrahtungen mit einem
 Querschnitt > 25 mm², werden über
Stromwandler angeschlossen
 (separates Schema beachten).

Energie Wasser Bern
 Elektrokontrolle
 Monbijoustr. 11, Postfach
 3001 Bern

Messprinzip Erzeugungsanlagen 2 bis ≤30 kVA

Objekt		Dateiursprung		Datum	Vis
Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.01.20 geb
Beilage zu		Datei	EEA_5.012_A_Messung_EEA_2_bis_30kVA	Geprüft	01.01.20 dm
Blatt	1 / 1	Version	B	Freigabe	01.01.20 zas