



Schema EEA_5.021_C



Rücklieferung Überschussenergie

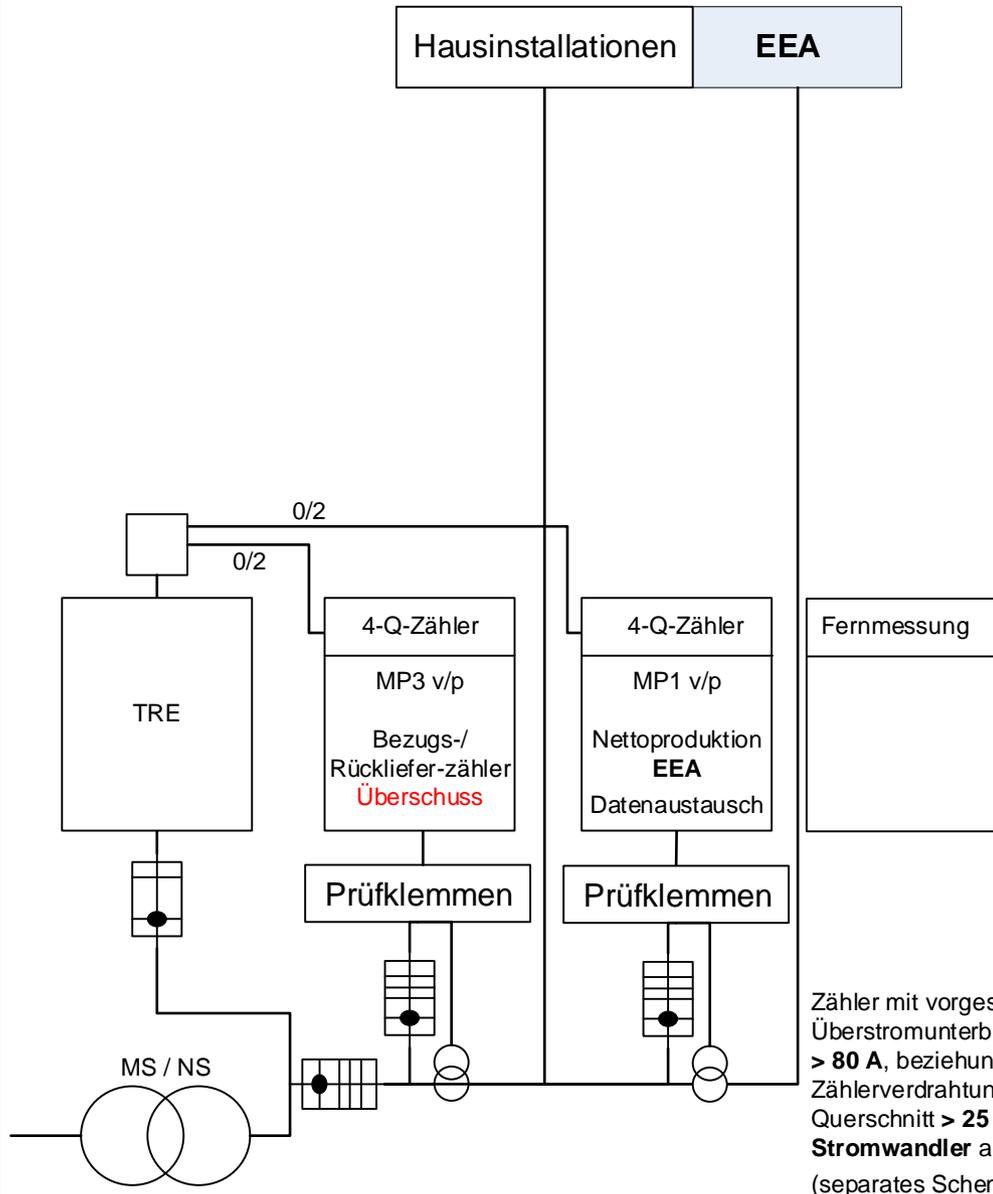

**Erzeugungsanlage
>30 kVA**

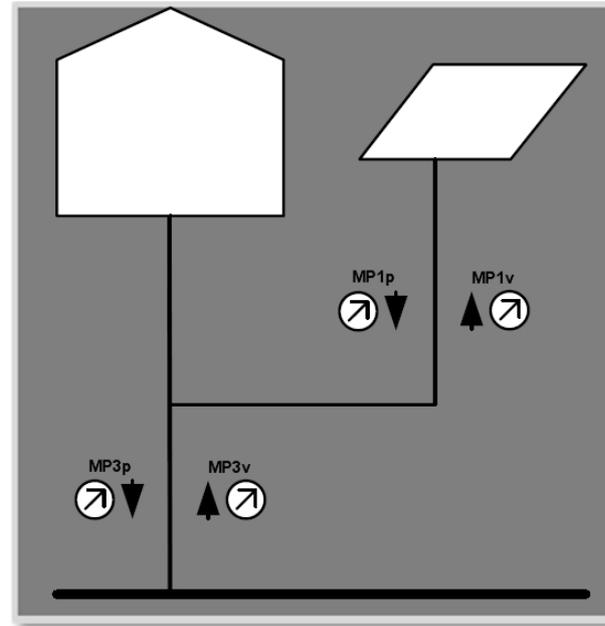

(MP1p => CH12345012345000000000PRODUKTION)
(MP1v => CH12345012345000000000EIGENBEDARF)

(MP3p => CH12345012345000000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)
(MP3v => CH12345012345000000000VERBRAUCHKUNDE) | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
(aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Zähler mit vorgeschalteten
Überstromunterbrechern
> 80 A, beziehungsweise
Zählerverdrahtungen mit einem
Querschnitt > 25 mm², werden über
Stromwandler angeschlossen
(separates Schema beachten).

Energie Wasser Bern
Elektrokontrolle
Monbijoustr. 11, Postfach
3001 Bern

**Messprinzip
Erzeugungsanlagen >30 kVA**

Objekt		Dateiursprung		Datum	Vis
Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.01.20 geb
Beilage zu		Datei	EEA_5.021_A_Messung_EEA_>30kVA	Geprüft	01.01.20 dm
Blatt	1 / 1	Version	C	Freigabe	01.01.20 zas