Schema EEA_5.023_C

Virtueller Messpunkt (Verbrauchstätte)
µ = Trafoverluste
$MP2v_{NE5}$ = MP3v + MP1p x 1/µ - MP3p - MP1v x 1/µ
$MP2v_{NE7}$ = MP3vµ + MP1p - MP3p x 1/µ - MP1v
(Berechnet aus Lastgang)

Verbrauchstätte Zähler ewb
(Kosten ab 01.01.2018 gemäss Gebührentarif 741.11)

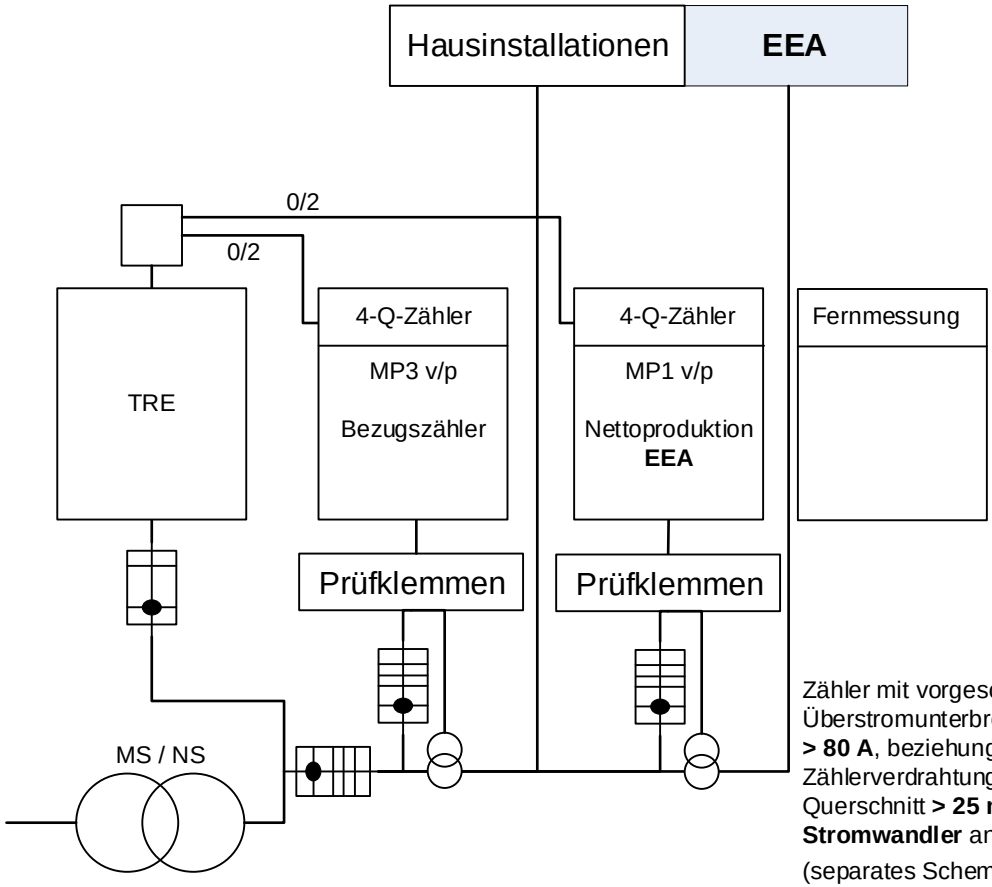

Zähler mit vorgeschalteten Überstromunterbrechern **> 80 A**, beziehungsweise Zählerverdrahtungen mit einem Querschnitt **> 25 mm2**, werden über **Stromwandler** angeschlossen (separates Schema beachten).

Bezug Virtuell (NE5 oder NE7)
Rücklieferung Netto (NE7)

Erzeugungsanlage >30 kVA

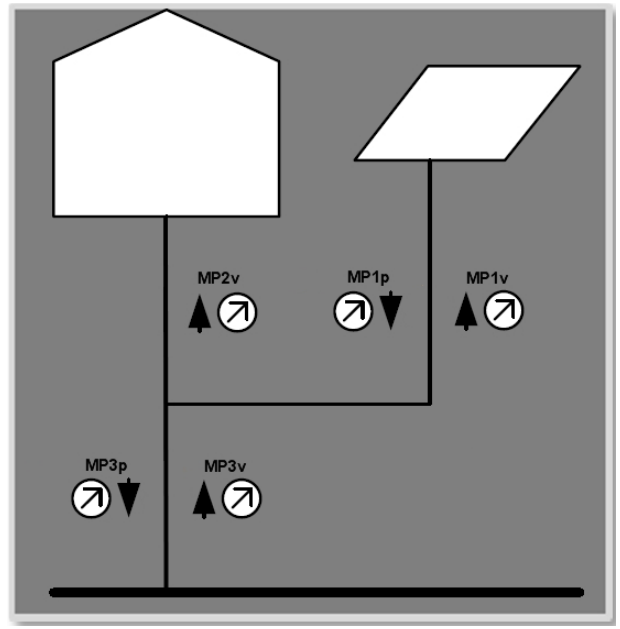

(MP1p => CH1234501234500000000000PRODUKTION)
(MP1v => CH1234501234500000000000EIGENBEDARF)
MP2v => Virtueller Messpunkt (Rechnungsrelevant) | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
MP3p => CH1234501234500000000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)
MP3v => CH1234501234500000VERBRAUCHKUNDE

(aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Energie Wasser Bern Elektrokontrolle Monbijoustr. 11, Postfach 3001 Bern	**Messprinzip** **Erzeugungsanlagen >30 kVA**	Objekt		Dateiursprung			Datum	Vis
		Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.01.20	geb
		Beilage zu		Datei	EEA_5.023_A_Messung_EEA_>30kVA	Geprüft	01.01.20	dm
		Blatt	1 / 1	Version	C	Freigabe	01.01.20	zas