



Schema EEA_5.052_B



Rücklieferung Netto

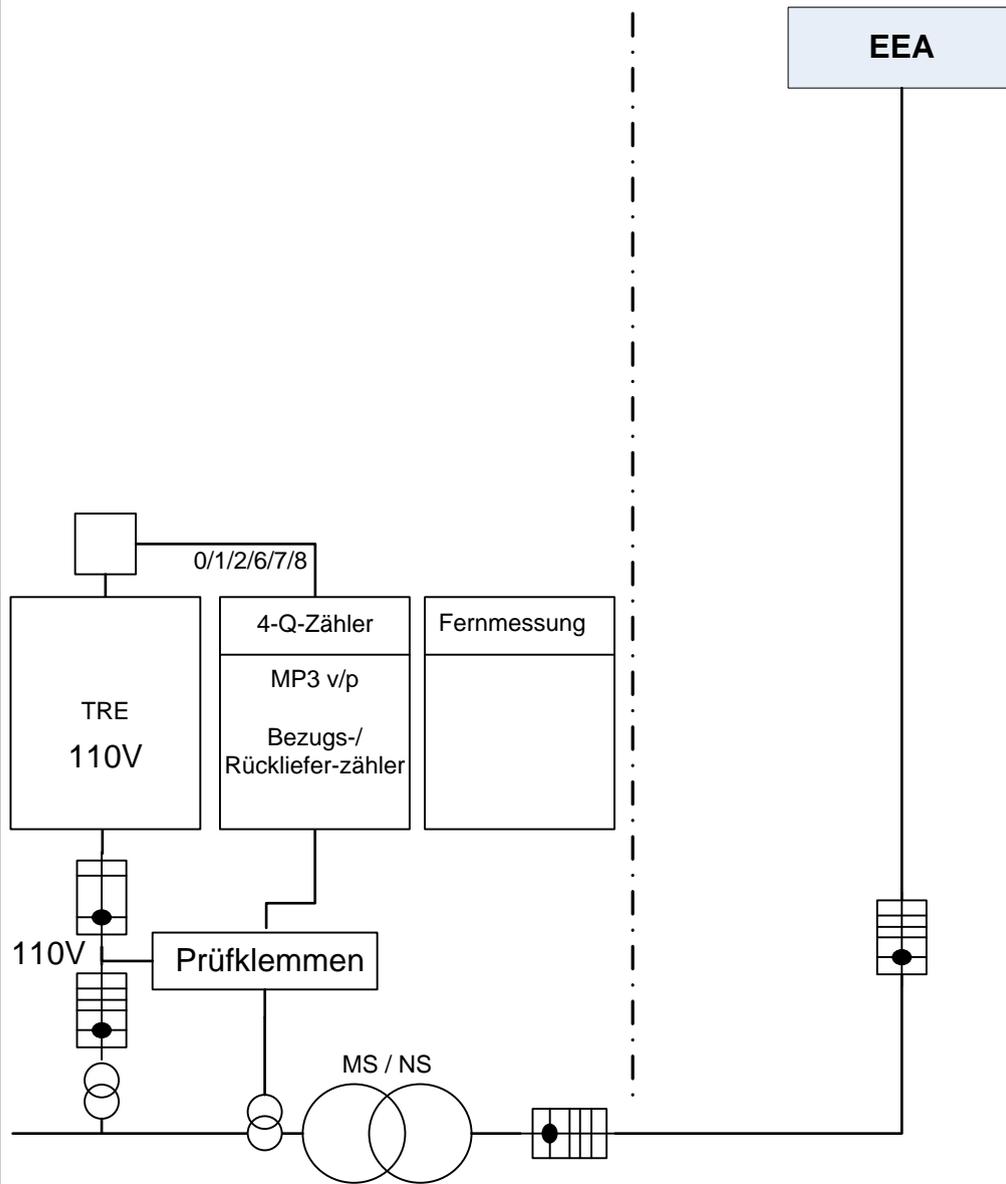

Erzeugungsanlage >630 kVA

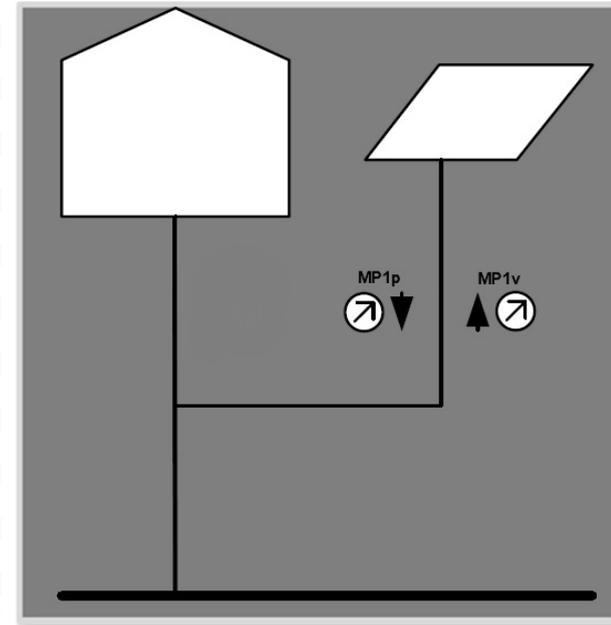

MP1p => CH12345012345000000000PRODUKTION
ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
MP1v => CH12345012345000000000EIGENBEDARF
BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)
(aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Energie Wasser Bern
Elektrokontrolle
Monbijoustr. 11, Postfach
3001 Bern

Messprinzip Erzeugungsanlagen >630 kVA

Objekt		Dateiursprung		Datum	Vis
Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.01.18 geb
Beilage zu		Datei	EEA_5.052_A_Messung_EEA_>630kVA	Geprüft	01.01.18 dm
Blatt	1 / 1	Version	B	Freigabe	01.01.18 zas