


Schema EEA_7.011_B




Zähler mit vorgeschalteten Überstromunterbrechern > 80 A, beziehungsweise Zählerverdrahtungen mit einem Querschnitt > 25 mm², werden über **Stromwandler** angeschlossen (separates Schema beachten).

Rücklieferung Überschussenergie

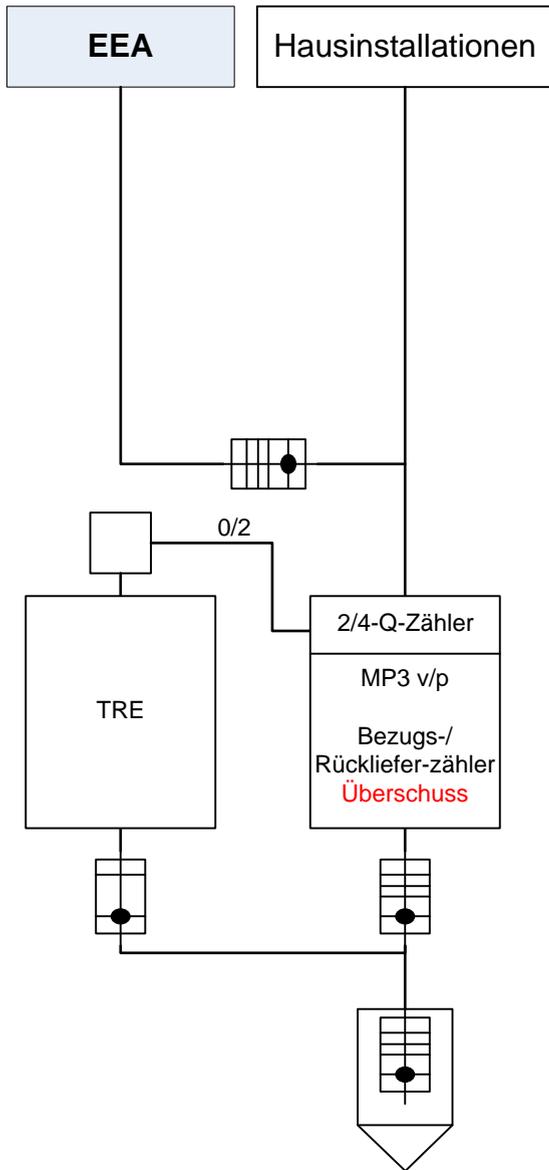

Erzeugungsanlage 2 bis ≤30 kVA

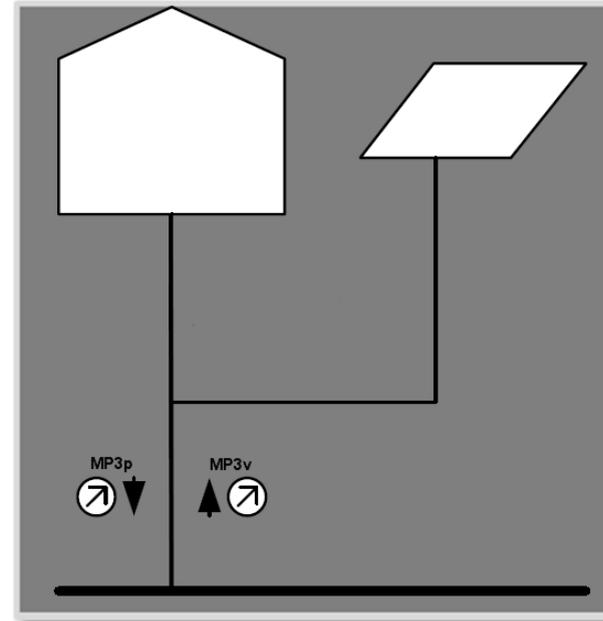

MP3p => CH1234501234500000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)
 (MP3v => CH1234501234500000VERBRAUCHKUNDE) | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
 (aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Energie Wasser Bern
 Elektrokontrolle
 Monbijoustr. 11, Postfach
 3001 Bern

Messprinzip Erzeugungsanlagen 2 bis ≤30 kVA

Objekt		Dateiursprung		Datum	Vis
Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.11.17 geb
Beilage zu		Datei	EEA_7.011_A_Messung_EEA_2_bis_30kVA	Geprüft	01.11.17 dm
Blatt	1 / 1	Version	B	Freigabe	01.11.17 zas